



VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Laboratoire de
l'Environnement
et de
l'Alimentation de
la Vendée

**Le prélèvement
Légionelle**

Organisation

- Planification des prélèvements
- 5 préleveurs habilités
- Accréditation COFRAC
- Flaconnage adapté et fourni
- Véhicules équipés



VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Informations sur les interventions réalisées

- Informations à fournir au préleveur relatives au :



- Nettoyage
- Désinfection
- Traitement


Traçabilité du prélèvement

PRELEVEMENT				
Site :		Type :		Date :
Interventions sur installation :	<input type="checkbox"/> Nettoyage de l'installation
	<input type="checkbox"/> Désinfection de l'installation (Délai > à 48h)
	<input type="checkbox"/> Traitement de l'eau
Prélèvements :	<input type="checkbox"/> Préleveurs LEAV :	<input type="checkbox"/> Autres/Identité :	Date :	Heure :

Schéma de principe d'une installation d'ECS



VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

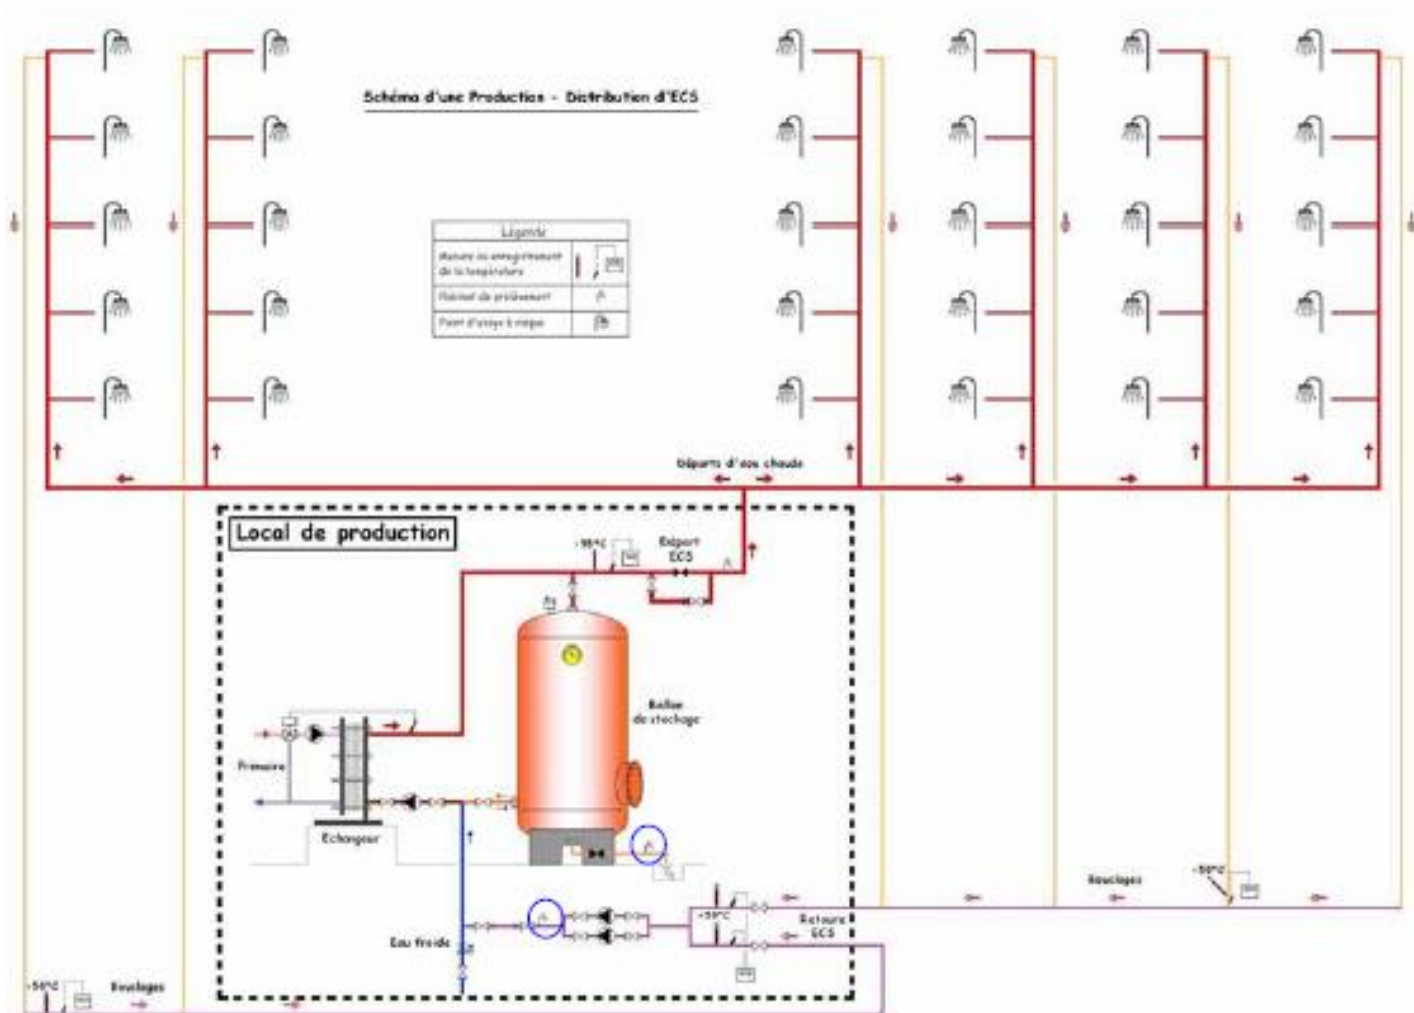



VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Prélèvement au point technique : Le fond (ou la sortie) de ballon





VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Prélèvement au point technique : le retour de boucle





VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Prélèvement aux points à risque

- Douches
- Douchettes (cuisine)
- Bains à remous





Mesures terrain et prélèvement

- Mesure de la température
- Mesure du taux de chlore (si utilisation d'un traitement chimique)
- Désinfection au chalumeau (robinet) ou lingette (douche)



VENDÉE
CONSEIL GÉNÉRAL

Prélèvement





Documentation

- Remplissage de la feuille de demande d'analyse et signature du client
- Remplissage du carnet sanitaire des éléments relatifs au prélèvement
- Référencement des points de prélèvements (par un balisage)